


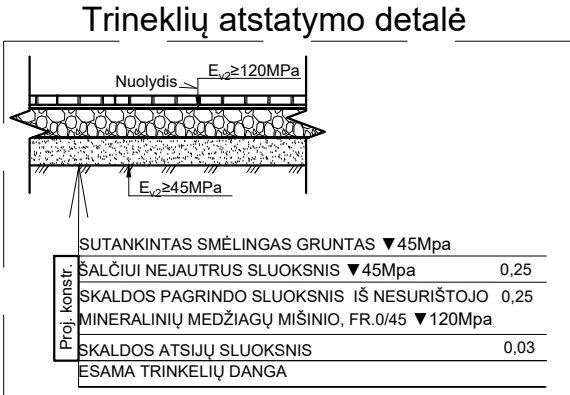


ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Kad. Nr. 5333/0010:54


Un. Nr. 5333-0010-0054

Sklypo plotas 322 m²

Projektuojama elektros apsaugos zona 10 m²

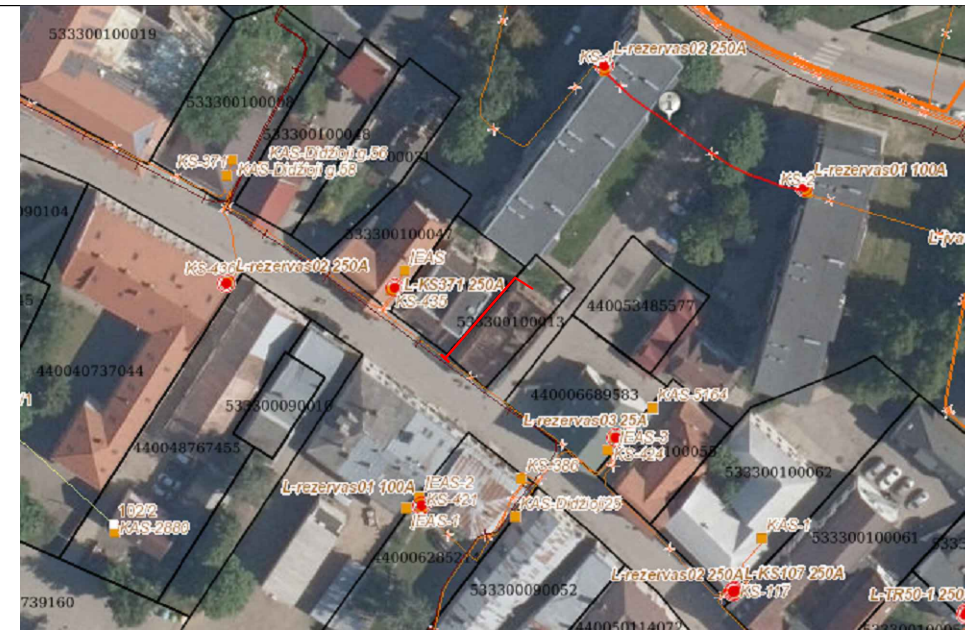

Kėdainių rajono savivaldybės mero
2024 m. liepos d. potvarkio Nr. MP1-
priedas

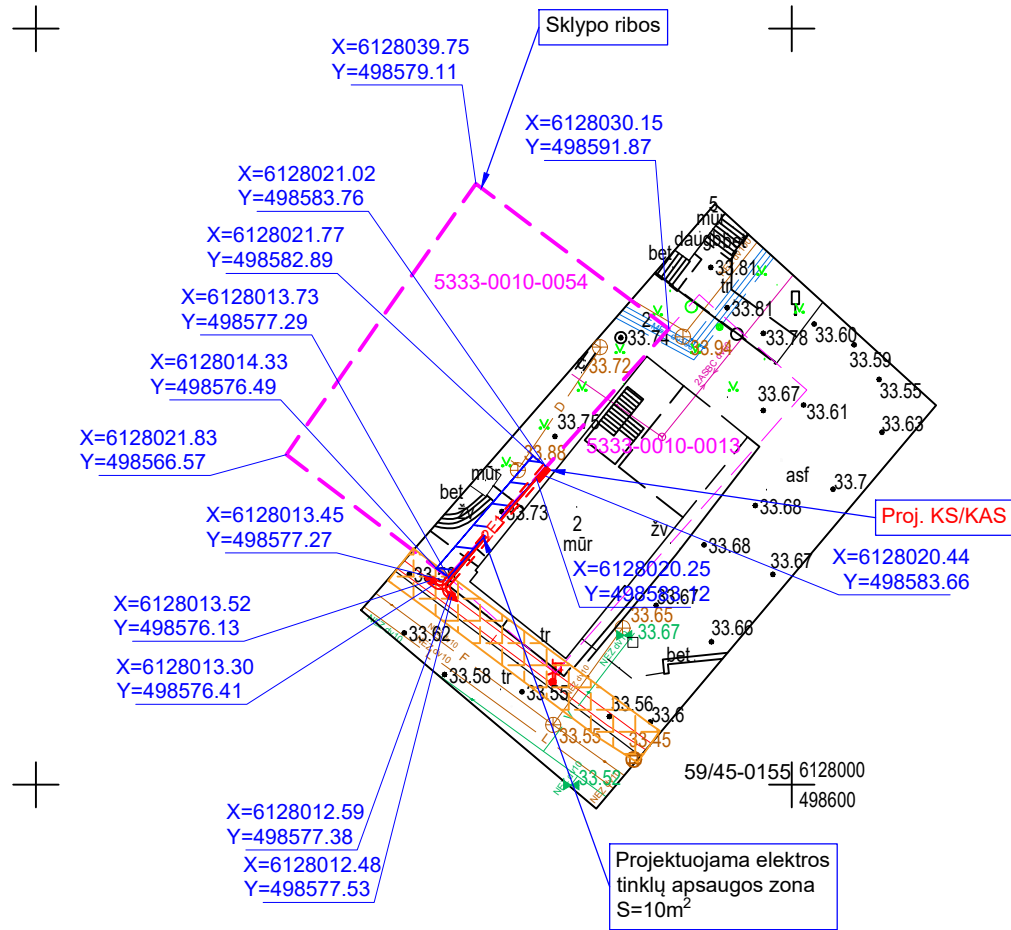

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1	---	Žemės sklypų ribos (kadastriniai matavimai)
2	E1	Proj. 0,4kV kabelinė linija
3	---	Proj. apsauginis vamzdis
4	KAS/KS	Proj. 0,4kV komercinės apskaitos spinta
5	◆	Proj. pereinamoji mova
6	X = 6143924.58 Y = 615365.46	Kabelinės linijos charakteringų taškų koordinatės
7	▨	Proj. elektros tinklų apsaugos zonos
8	▨	Esamų elektros tinklų apsaugos zonos

TIIS prašymo Nr. TIIS1-20231214-087297

PASTABOS:

- Projektuojamos 0,4kV kabelinės linijos klojamos Lietuvos respublikos nesuformuotoje valstybinėje žemėje (gautas NŽT sutikimas), suformuotame valstybiniame sklype (servitutas) ir suformuotame privačiame sklype (gautas sutikimas).
- Visi naujai projektuojami kabeliai klojami apsauginiame vamzdyje, jeigu nenurodyta kitaip.
- 0,4kV kabelių apsauginė zona 1 metras į abi puses nuo kabelio (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi).
- 0,4kV kabeliai klojami 0,7-1m gylyje.
- Atliekant darbus būtina išlaikyti visus leistinus atstumus nuo esamų komunikacijų pagal EIT.
- Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomos gerbūvis, išvežamos šiukšlės.
- Projektuojamo kabelio susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis darbus vykdyti rankiniu būdu.
- Prieš darbų pradžią išsiimti reikiamus leidimus, išsikviesti kertamų komunikacijų atstovus.
- Žemės judinimo darbų vietose (giliau nei 20 cm) prieš darbų pradžią: "Kėdainių senojo miesto archeologinė vietovė" (un. Nr. 5148) ir "Kėdainių senamiestis" (kodas 16074) teritorijoje būtina atlikti archeologinius tyrimus vadovaujantis Specialiojo plano ir paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis.
- Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

0		2024-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.				
LAIDA		DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO, DIDŽIOJI G. 48, KĖDAINIAI, KĖDAINIŲ R. SAV., PRIJUNGIMAS PRIE SKIRSTOMJŲ ELEKTROS TINKLŲ (E1N5397486)			
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA
				ELEKTROS TINKLŲ PLANAS M1:500			0
LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS, AB		DOKUMENTO ŽYMUO 22063.1183-01-TP-E.BR-01		LAPAS 1	LAPŲ 1