




TECHNINIAI RODIKLIAI:			
Pavadinimas	Ilgis, m	PE Ø	Pastabos
Vidutinio slėgio dujotiekis	7,12	20	Su iškilimu į žemės pav.
	5,60	-	Geometrinis atstumas

Kėdainių rajono savivaldybės mero
2024 m. liepos d. potvarkio Nr. MP1-
priedas

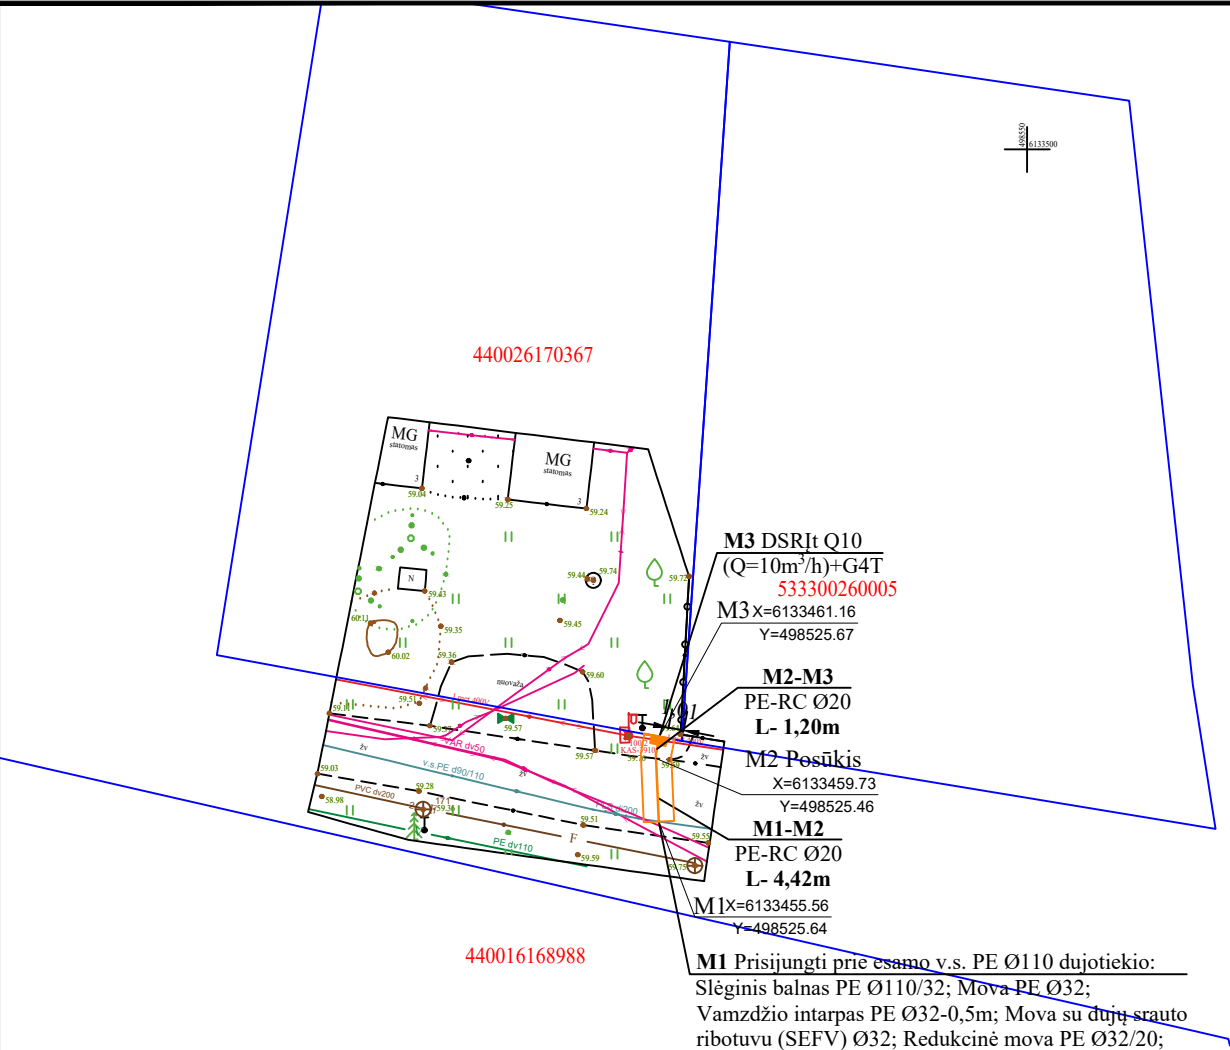

Objekto vieta

2024-07-18.Derinta.

- PASTABA:
- Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" 2024-06-17 projektavimo techninę užduotį Nr. 24-D-698.
 - Vamzdžio suradimui jo neatkasant, prie vamzdžio tvirtinamas indikacinis laidas (1,5 mm² viengyslis dviejų laidininkų su dviguba izoliacija varinis laidas), skirtas požemio darbams.
 - Atstatyti išardytas dangas į buvusį lygį.
 - Kitų požeminių tinklų altitudes tikslinti vietoje.
 - Pažeidus sausintuvą - atstatyti.
 - Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK19 ir kitais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
 - Žemės darbai prie esamų komunikacijų ir tinklų, kai dujotiekis klojamas atviru būdu, darbai vykdomi rankiniu kasimo būdu, dalyvaujant atitinkamų institucijų atstovams. Kai dujotiekis klojamas uždaru būdu, atliekant kryptinį gręžimą, esamos komunikacijos ir tinklai kertami uždarai.
 - Dujotiekio AZ - 11 m².
 - Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- D2 Proj. v. s. skirstomasis dujotiekis
- U2 Proj. v. s. skirstomasis dujotiekis dėkle
- Proj. v. s. dujotiekio apsaugos zona
- DSRIt Q10 (Q-10 m³/h)+G4T
- Darbo duobė
- Esamas v.s. požeminis dujotiekis
- Požeminis šilumotiekio vamzdis
- Žemos įtampos elektros oro linija
- Požeminis aukštos įtampos el. kabelis
- Žemos įtampos požeminis el. kabelis
- Žemos įtampos požeminis el. kabelis aps. vamzdyje
- Požeminis ryšių kabelis
- Ryšių kabelių kanalizacija
- Lietaus nuotakyno vamzdis
- Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdis
- Uždaro drenažo vamzdis
- Vandentiekio vamzdis
- Sklypo ribos
- Kelio sklypo ribos

1662	 UAB "Dujotiekio statyba" Elektronikos g. 7, Panevėžys +370454660447 info@dujotiekiostatyba.lt	Projekto pavadinimas: Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Šviesos gatvėje, Šviesos gatvė iki sklypo/valdos (tvoros) ribos Babėnų g. 3, LT-57140 Kėdainiai, Kėdainių r. sav., įrengimo projektas Inv. Nr. D2A5400184O		
38438		Brėžinys: Dujų inžinerinių tinklų planas M 1:500		Laida 0
TDP	Užsakovas: AB "Energijos skirstymo operatorius"	Brėžinio Nr.: AS/24-00-61-TDP-D		Lapas 1
				Lapų 1