


PASTABOS:

1. Kabelį kloti $\geq 0,7$ m gylyje, per pravažiavimus ir ariamoje žemėje $\geq 1,0$ m, vietinės reikšmės kelio juostos ribose $\geq 1,2$ m, kelyje $\geq 1,5$ m gylyje ant ≥ 10 cm purios žemės ar smėlio pasluoksnio. Grunto pasluoksnyje neturi būti akmenų, statybinių šiukšlių ir skaldos.
2. Prieš darbų pradžią išimti reikiamus leidimus.
3. Projektuojamo kabelio susikirtimo vietose su komunikacijomis, būtina išskviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus, dėl esamų inžinerinių tinklų atitūdzij sutikrinimo ir apsprendimo, dėl kabelio tiesimo po ar virš esamos komunikacijos. Esant reikalui atsišurftuoti esamas komunikacijas. Atliekant darbus būtina išlaikyti visus leistinus atstumus nuo esamų komunikacijų pagal EIJBT. Kiekvienam paklotam kabeliui pakloti ne plonesnė kaip 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu „DĖMESIO KABELIS“.
4. Kabelių trasas užkasti sutankinant gruntą, atstatyti dangas ir gerbūvį pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KTP SDK 19, atsižvelgiant į žaliuosius plotus, tranšėjų kasimo metu atsiradusias šiukšles išvežti į statybinių šiukšlių saugojimo/perdirbimo aikštelę.
5. 0,4 kV ir 10kV KL montavimo darbus atlikti vadovaujantis EIJBT reikalavimais.
6. Su visais suinteresuotais žemės sklypų savininkais suderinta ir trečiųjų asmenų teisės nebus pažeistos.
7. Atliekant darbus būtina vadovautis LR želdynų įstatymu Nr. X-1241, bei visais atvejais darbai turi būti vykdomi atsižvelgiant į minėtų taisyklių reikalavimus: nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm; arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m - nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo.



Suderinta:
AB "Energijos skirstymo operatorius"
2024-09-12

Dujotiekio ir projektuojamų elektros kabelių susikirtimų pjūvis

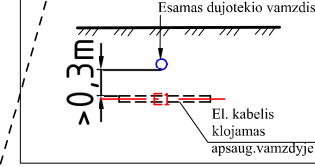


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	Sklypo riba
	Inžinerinio statinio riba
	Proj. 0,4 kV KL
	Proj. PE/HDPE vamzdis
	Esama elektros apsaugos zona
	Kabelio apsaugos zona

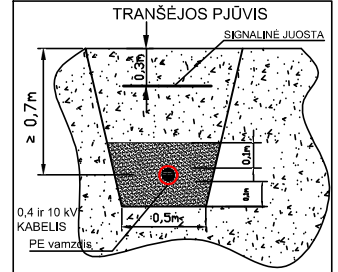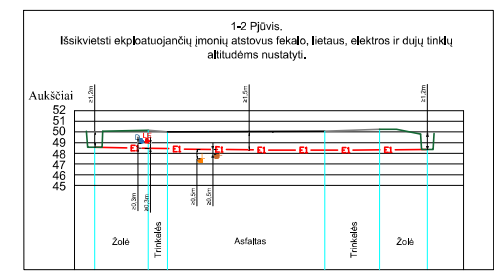

Nuotekų ir projektuojamų elektros kabelių susikirtimų pjūvis

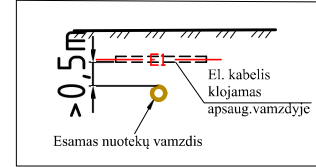

Lietaus ir projektuojamų elektros kabelių susikirtimų pjūvis

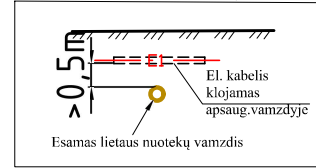

R* - Asargiai / dėmesio, ryšių kabelinė linija.
E* - Asargiai / dėmesio, elektros linija.
D* - Asargiai / dėmesio, dujotiekio linija.
L* - Asargiai / dėmesio, lietaus linija.
F* - Asargiai / dėmesio, fėkalo linija.

TPS vartai - TIIS topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų sistema.	Prašymo numeris: TIIS-20240722-046232
---	--

0	2024-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSIUI IR STATYBAI.
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	38115	
	38625	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS AB "Energijos skirstymo operatorius" gyvenamojo namo Janušavos g. 59, Kėdainiai, Kėdainių r. sav. prijungimas prie skirstomųjų elektros tinklų. (inv.pj.Nr. E1N53A0187)
	AB Energijos skirstymo operatorius	DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektros tinklų planas M1:500
		DOKUMENTO ŽYMUO 22063.2150-01-TP-E.BR-01
		LAPAS LAPŲ 1 1